


Steuerleiter Zuordnung

Auszug aus den regionalen Werkvorschriften

Legende der Steuerleiter			
Leiter-Nr.	Steuerfunktion	Kommando-Nr.	
0	Neutralleiter		
1	Spitzensperrung WS	8	Inaktiv ab 2020
2	Boiler	16, 17, 18, 19, 20	
3	Spitzensperrung GS, WM + Tumbler, Sauna	22	Inaktiv ab 2020
5	Speicherheizung Nacht	9	
6	Speicherheizung Tag-Nachladung Max. ½	10	
7	Wärmepumpen 1 + 2	23, 24	
8	El. Mobilität	25	

Bei Boilern wird keine Tagnachladung gewährt.

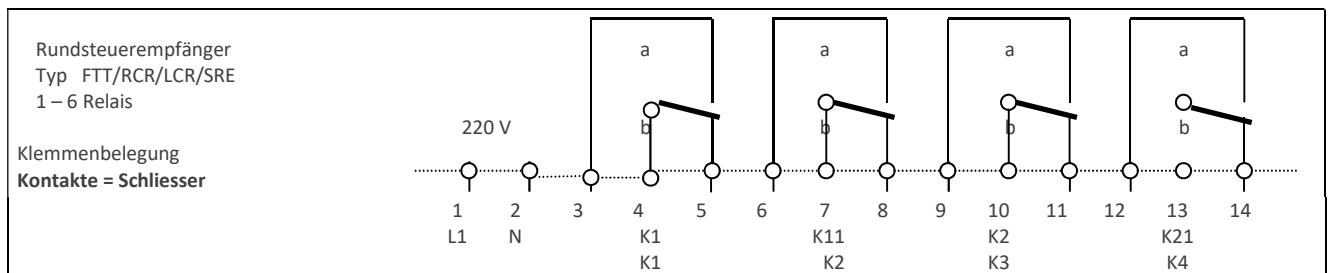

Rundsteuerkommando		
Kdo-Nr.	Funktion	Bemerkungen
8	Spitzensperrung	Aus wenn Taglast >kW zwischen 10:00 – 12:15 h und 16:30 – 19:30 h. (Bei Säule WM und Trockner gleichzeitig, Kdo-Nr. 22)
9	Speicherheizung Nacht	Aus Mo – Fr 06:30 – 19:00 h
10	Heizung Teillast Tag	Ein Mo – Fr 12:15 – 17:15 h; Gesperrt wenn Taglast > kW zwischen 12:15 – 17:15 h.
11	Stra La, Ganz - Nacht	Abenddämmerung bis Morgendämmerung
12	Stra La, Halb - Nacht	Wie Ganz – Nacht, ausser 00:30 – 05:00 h aus
16	Boiler 8 h	Ein Mo – Sa 22:15 – 06:30 h, Sa – Mo 13:00 – 06:30 h
17	Boiler 8 h	Ein Mo – Sa 23:15 – 06:30 h, Sa – Mo 14:00 – 06:30 h
18	Boiler 6 h	Ein Di – Sa 00:00 – 06:30 h, Sa – Mo 14:30 – 06:30 h
19	Boiler 6 + 4 h	Ein Di – Sa 01:00 – 06:30 h, Sa – Mo 15:15 – 06:30 h
20	Boiler 4 h	Ein Di – Sa 02:00 – 06:30 h, Sa – Mo 16:00 – 06:30 h
21	Klein – Boiler	Ein Mo – Fr 12:15 – 14:15 h, Mo – Sa 22:00 – 06:30 h, Sa – Mo 13:05 – 06:30 h Gesperrt wenn Taglast > kW zwischen 12:15 – 17:15 h.
22	WM + Tumbler = Säule, GS, Sauna, (Spitzensperrung)	Aus wenn Taglast >kW zwischen 07:00-19:30 h, wenn aus = 15 Minuten aus, wenn Last i. O. wieder ein
23	Wärmepumpen 1 (Spitzensperrung)	Aus wenn Taglast >kW zwischen 10:15-11:45 und 16:45-19:30 h, wenn aus = 20 Minuten aus, wenn Last i. O. wieder ein
24	Wärmepumpen 2 (Spitzensperrung)	Aus wenn Taglast >kW zwischen 10:15-11:45 und 16:45-19:30 h, wenn aus = 25 Minuten aus, wenn Last i. O. wieder ein
25	Netzstabilität	

Fernauslesung

Für die Fernauslesung ist es zwingend eine Verbindung zwischen Wasser – und Elektrozähler mit einem Kabel vom Typ U72 1*4*0.8mm² (muss nicht abgeschirmt sein) vorzusehen. Angeschlossen wird es durch die tba energie ag bei der Nachkontrolle.

